


Отчет о нарушениях электроснабжения АО "Мосводоканал" за 2015 год

| | ССВ | РСВ | ВСВ | ЗСВ | ПУ "МВ" | ИГТУ | ВГТС | МГТУ | ПЭУКС | КОС | ЛОС | ПУ "ЗВК" | ТИНАО | Итого |
|---|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|------|-------|-----|-----|----------|-------|-------|
| Повреждение оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| Силовые трансформаторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высоковольтные питающие кабельные линии (фидера) | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Высоковольтные кабельные линии (внутри предприятия) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Низковольтные питающие кабельные линии (фидера) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Выключатели 35, 10, 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вводные и секционные автоматические выключатели 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение внешних источников питания (посадки напряжения) | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество погашений | 25 | 51 | 14 | 9 | 73 | 3 | 1 | 0 | 93 | 11 | 20 | 24 | 119 | 443 |
| Отключение оборудования в результате погашения внешних источников питания (посадок напряжения) | | | | | | | | | | | | | | |
| Электродвигатели высоковольтные | 6 | 17 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 106 |
| Электродвигатели низковольтные (выше 75 кВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 27 | 73 | 13 | 145 |
| Преобразователи частоты | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |
| БАВР кол-во срабатываний - 103 (10 ССВ, 32 РСВ, 9 ВСВ, 6 ЗСВ, 34 МВ, 12 ПЭУКС) | | | | | | | | | | | | | | |
| Повреждение фидеров - 39 (31 МОЭСК, 8 МВК) | | | | | | | | | | | | | | |

Повреждение оборудования за 2015

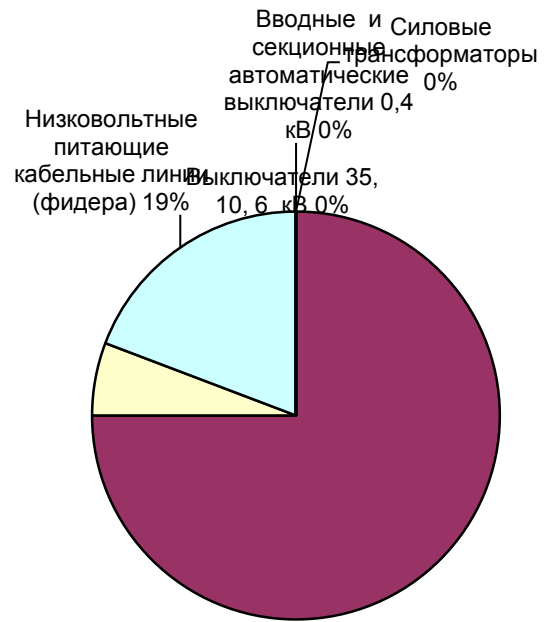

Количество погашений внешних источников питания за 2015

